

しょうぼう 光が丘 No.97

秋の火災予防運動

令和7年11月9日(日)から

15日(土)まで



目で確認 声出し確認 火の用心

令和7年度東京消防庁火災予防標語

いわさき
作者：岩崎

くるみ
公瑠美さん(清瀬市在学)

STOP! 火災被害

2025年8月末までに光が丘消防署管内では、**37件**の火災が発生しており、昨年1年間の件数を超えています。


また、このままでは年間56件に達するペースとなり2023年から**約1.5倍**ずつ増加し続けている状況となります。

これ以上火災の被害を拡大させないためにも、皆様の協力が必要不可欠です。




火事に備えて
近くの消火器を
チェックしておこう!

東京消防庁マスコット
キャラクター「キュータ」

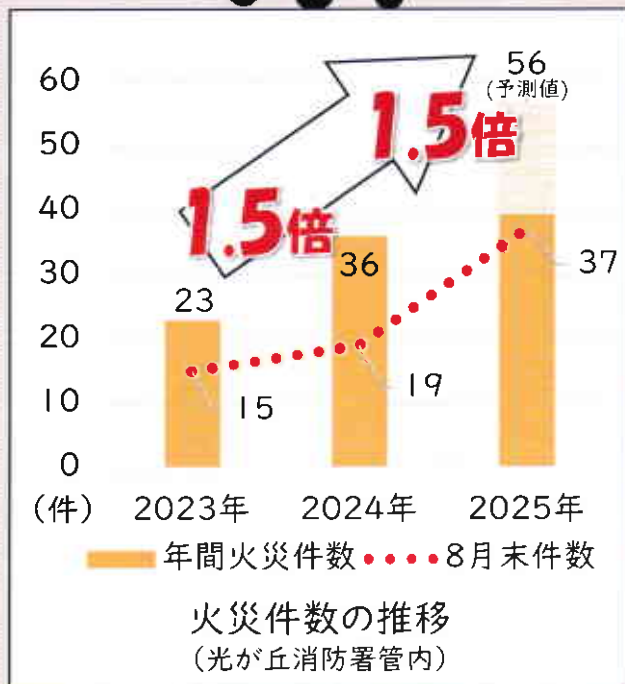

光が丘消防署管内
出火原因別件数(2023年～)

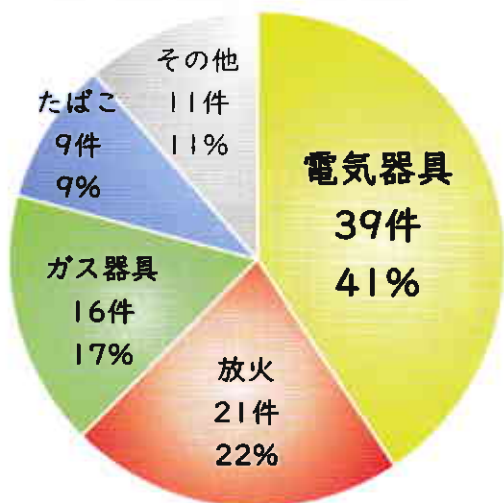

電気機器でも 火の用心

出火原因別件数では、電気器具からの出火が39件と**全体の4割以上**を占めています。

直接火を使わない器具でも、電気エネルギーにより火災が発生するなど、使用時や維持管理には注意が必要です。

身近な電気火災に注意!

家具の裏に位置するコンセントは埃などが溜まりやすく、トラッキングなどの火災の危険性が高くなるので定期的な清掃を心掛けましょう。



リチウムイオン電池火災急増中!

リチウムイオン電池関連火災は、2024年に230件（速報値）発生しており、2015年の26件と比較して **約8.8倍に急増**しています。

リチウムイオン電池は、ノートパソコンやモバイルバッテリー、ポータブル電源、コードレス家電など身の回りの製品に幅広く使われていますが、

衝撃等により電池内部がショートしてしまう可能性があり注意が必要です。

2015年 26

約8.8倍

2024年 230

(件) 0 50 100 150 200 250

リチウムイオン電池関連火災件数
(東京消防庁管内)



危険な状態を見分けるポイント

- ✓ 熱のこもりやすい場所で使用している
- ✓ 膨らんだり変形している
- ✓ 過去に落下させたことがある
- ✓ 充電できないなど不具合がある
- ✓ 使用時や充電時に異常に熱くなる

チェック
してみてね!



誤廃棄による火災に注意!



可燃ごみに混入した
電池製品による火災

Q. リチウムイオン電池製品
の廃棄方法は?



不燃ごみ

**別の袋で
不燃ごみの
収集日へ!**



電池製品ごみ

Q. 膨張した電池はどうすればいいの?


A. 膨張した電池を含む製品は、電極をテープ等で絶縁して
管轄の清掃事務所に持ち込むか、不燃ごみの収集日に
収集している職員の方へ直接手渡ししてください。

その他の小型充電式電池
などの回収については、
左の二次元バーコードから
練馬区のホームページを
ご覧ください。



過去最多 救急車の 約93万件 適切な利用にご協力を！

初診時の傷病程度（令和6年中）

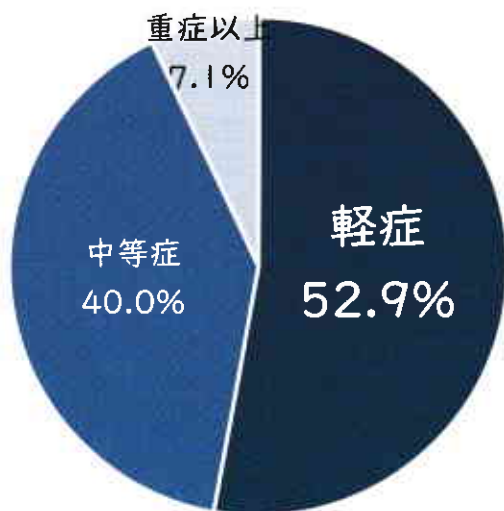

東京消防庁では、119番通報で救急車の要請を受けると、対応可能な最も近くの救急車が出動します。救急要請が集中すると、遠くの救急車が駆け付けるため、到着に時間がかかり、命が助かる可能性が低下していきます。

また、令和6年の救急出場件数は過去最多の約93万件超であり、救急車で搬送された人のうち、入院を必要としない「**軽症**」と診断された方は**50%以上**を占めています。

生命の危機が迫っている人のもとへ、一刻も早く救急車が到着できるよう、限りある救急車の利用についてご理解とご協力をお願いします。

Q. 救急車を呼ぶべきか迷ったら？

A. 症状に応じて救急車が必要か確認できるサービスがあります



電話で相談

東京消防庁救急相談センター

#7119

こちらからもつながります
23区 03-3212-2323 多摩地区 042-521-2323





ネットでガイド

東京 救急 受診 ガイド

救急受診ガイド

検索

インターネットで、病気やけがの緊急度、受診する時期、受診する科目などを確認できます。



お問合せはお近くの消防署・出張所へ

➤ 光が丘消防署

〒179-0072

練馬区光が丘2-9-1

◆電話:03-5997-0119

◆FAX:03-5998-2404

光が丘消防署ホームページ



➤ 北町出張所

〒179-0081

練馬区北町3-10-14

◆電話:03-3931-0119



光が丘消防署
キャラクター
“しょーぴーくん”

No.97 2025.10

発行

光が丘消防署

協賛

光が丘防火防災協会

光が丘災害予防協会

光が丘防火管理研究会